

## ORDENANÇA NÚM. 40

### ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC EN DESPLEGAMENT DEL DECRET 95/2000, DE 22 DE FEBRER QUE FACULTA O TRASPASSA A L'AJUNTAMENT LA FUNCIÓ D'INSPECCIÓ I CONTROL QUE FINS ARA VENIA FENT LA DELEGACIÓ DE SANITAT

Disposicions generals

#### Article 1r. Objecte

Aquesta Ordenança Municipal té per objecte la regulació de les activitats que, entre les seves instal·lacions, disposen de piscina d'ús públic, en desplegament d'allò que disposa el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel que s'aproven les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

#### Article 2n. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança comprèn totes les piscines d'ús públic ubicades en el terme municipal d'ARBÚCIES.

#### Article 3r. Piscines d'ús públic

1. Tenen la consideració de piscines d'ús públic, als efectes d'aquesta Ordenança, les piscines de titularitat pública o privada, la utilització de les quals està condicionada, directament o indirecta, al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o quota d'accés i que, per tant, no són d'ús particular.
2. Les piscines d'ús públic han de formar part d'alguna activitat de les incloses en els Annexos del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració Ambiental, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, o de les modificacions del mateix i, en particular de les activitats dels codis de l'Annex II.2 o de l'Annex III següents:
  - 12.28 Activitats recreatives, incloses les de restauració, d'acord amb el Catàleg d'espectacles, activitats recreatives i establiments sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
  - 12.29 Hoteleria i similars, independentment del seu nombre d'habitacions.
3. D'acord amb el codi 12.34 de l'Annex II.2 del Reglament general esmentat, les activitats de restauració i els hotels i similars fins a 50 habitacions, així com càmpings i les cases de colònies i de turisme rural, que disposin de piscina d'ús públic estan subjectes al mateix règim de llicència ambiental municipal

que la resta d'activitats del mateix Annex

II.2.

4. Resten excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança les piscines d'ús particular, les piscines d'aigües termals i d'altres destinades a usos exclusivament medicinals.

Definicions

#### **Article 4t. Definicions**

Als efectes de la present Ordenança, s'entén per:

1. Piscina. Instal·lació consistent en un o més vasos artificials, destinats al bany col·lectiu, a la natació, o a d'altres fins recreatius o esportius, així com els equipaments complementaris per al desenvolupament d'aquesta activitat.
2. Piscines d'ús públic. Les piscines regulades a l'article 3 d'aquesta Ordenança.
3. Piscines d'ús particular. Piscines unifamiliars o de comunitats de veïns, d'ús privatiu dels seus titulars i que, per tant, no formen part de cap de les activitats a les que es refereix l'Article 3 d'aquesta Ordenança.
4. Piscina de temporada. Piscina que roman sense funcionament sis mesos o més.
5. Vas. Espai que té per objecte allotjar l'aigua utilitzada per als fins als que es destina la piscina. La seva superfície útil coincideix teòricament amb la làmina d'aigua.
6. Zona de bany. Espai que inclou el vas o vasos de piscina, la zona de platja i el solàrium.
7. Zona de platja. Superfície que circumda i dóna accés al vas o vasos de piscina.
8. Solàrium. Superfície adjacent a la zona de platja, a propòsit per a prendre-hi el sol o per al repòs dels usuaris de la piscina.
9. Zona d'estança. Espai que inclou la zona de bany i els espais complementaris (vestidors, grades, bars, etc.)
10. Túnel de dutxa dissuasiu. Conjunt de dutxes situades prop del vas de piscina, disposades de forma que, sense ser d'ús i pas obligat, es troben a disposició dels usuaris individuals i dels grups per a la primera higiene abans del bany.
11. Aforament. Als efectes d'aquesta Ordenança es consideren tres tipus

d'aforament:

11.1.- Aforament màxim de la làmina d'aigua. Nombre màxim de persones que poden estar dins d'un vas de la piscina de forma simultània, sense que se'n derivi un risc no controlable per a la seva salut i seguretat, o per al benestar dels usuaris.

11.2.- Aforament màxim de la zona d'estança. Nombre màxim de persones que poden utilitzar les zones de platja, solàriums i instal·lacions complementàries, sense que se'n derivi un risc no controlable per a la seva salut i seguretat, o per al benestar dels usuaris.

11.3.- Aforament màxim de la piscina. Nombre màxim de persones que poden utilitzar al mateix temps la zona d'estança i la làmina d'aigua, sense que se'n derivi un risc no controlable per a la seva salut i seguretat, o per al benestar dels usuaris.

12. Socorrista. Persona que acrediti una titulació en matèria de socorrisme i salvament aquàtic, i coneixements d'atenció sanitària immediata, d'acord amb el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació en atenció sanitària immediata, que entre d'altres disposicions regula els centres de formació en aquest àmbit. (Com són l'Escola de Bombers de Catalunya, centres de la Creu Roja de Catalunya, Escola Catalana de l'Esport en col·laboració amb la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme i, si s'escau, amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i altres que, d'acord amb la normativa aplicable, estiguin facultats per formar monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil, exclusivament respecte aquests col·lectius. La formació també es podrà impartir en altres centres que així ho hagin sol·licitat a l'Institut Català de Noves Professions).
13. Banyista. Usuari del vas de piscina.

## **Article 5è. Assistència de l'Administració sanitària de la Generalitat**

Per al desenvolupament de les funcions que es regulen en la present Ordenança i a l'empara d'allò que preveu l'article 68.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, l'Ajuntament pot sol·licitar el suport tècnic dels sanitaris locals i demés personal i mitjans de la demarcació de l'Administració sanitària de la Generalitat que correspongui.

## **Article 6è. Autoritat sanitària municipal**

1. Als efectes de l'aplicació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, desplegat per aquesta Ordenança, els òrgans de l'Ajuntament són autoritat sanitària, i el personal municipal degudament habilitat per exercir la funció d'inspecció i control tenen la condició d'agents de l'autoritat sanitària.

2. El personal sanitari de la Generalitat de Catalunya que, a l'empara de l'article 68.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, presti suport a l'Administració municipal té la consideració, a aquests efectes, de personal al servei de l'Ajuntament.

### **Article 7è. Aforament**

1. L'aforament màxim de la làmina d'aigua d'una piscina serà d'una persona o banyista per cada dos metres i mig quadrats de làmina d'aigua.
2. Per a les piscines descobertes, l'aforament màxim de la zona d'estança seguirà la mateixa raó d'una persona per cada, dos metres i mig quadrats d'extensió de l'esmentada zona d'estança.
3. L'aforament màxim de la piscina correspondrà, en el cas de les piscines descobertes, al valor més gran entre l'aforament de la làmina d'aigua i l'aforament de la zona d'estança, tot i que s'hauran d'exposar en lloc visible ambdós aforaments.

## **CAPITOL II – INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I SERVEIS**

### **Secció 1 - Característiques generals**

#### **Article 8è. Disseny i construcció**

En el disseny i construcció de les piscines caldrà aplicar en cada moment els criteris vigents pel que fa a seguretat dels usuaris, durabilitat de les obres, facilitat de manteniment, integració, confort, estalvi d'energia, i sostenibilitat, així com recollir en la mesura del possible les experiències positives acumulades en aquests terrenys.

#### **Article 9è. Normativa aplicable (Veure Annex 1)**

Les piscines regulades per la present Ordenança hauran de complir amb totes les normes i ordenances vigents que facin referència directament o indirecta a les seves instal·lacions, a l'activitat o a la construcció.

#### **Article 10è. Materials**

1. Les superfícies, elements de suport, i unions entre ells (juntes i vorades, ancoratges, grapes, cargols, reblons, perfils, etc.), de tots els elements que integren les instal·lacions i els equipaments de la piscina han de ser de materials resistents als agents químics, de color clar i de fàcil neteja i desinfecció.

2. En la construcció dels esmentats elements no es poden utilitzar materials susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement microbià. (Veure Annex 2)
3. Els paviments, les superfícies de pas dels trampolins, les palanques i les escales, han de construir-se amb materials antilliscants.
  - a) Es considera material antilliscant als efectes d'aquesta Ordenança, aquell que aplicant l'assaig normalitzat de pèndol LTTR doni tant en sec com en moll, valors superiors a 0.4 (definit pel propi assaig com a satisfactori) o a 0.75 (definit com a excel·lent) (Veure annex 3).
  - b) També podrà ser d'aplicació allò que diu les normes alemanyes DIN 51097, que dona valors de les pendents equivalents a A, B, C, i DIN 51130.
  - c) Atesa la relació estreta entre resistència al lliscament i facilitat de neteja, s'utilitzaran solucions provades o es realitzaran les proves oportunes.
4. Per tal que no es produeixin tolls en els paviments, i atesa la dificultat d'execució de superfícies de planimetria acurada, es fixa el pendent mínim en el 1,5% desguassant preferentment cap a canaletes longitudinals en lloc de fer-ho cap a buneres.
5. Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l'oxidació. Es consideren elements metàl·lics resistents a l'oxidació, als efectes d'aquesta Ordenança, aquells que tenen tractaments especials que garanteixin aquesta característica, tot i que el seu caràcter vindrà donat també per la seva constitució específica, pels gruixos del revestiment, per la posta en obra, i per les condicions de neteja i manteniment. (Veure Annex 2).
6. Atesa l'existència d'humitat constant i amb riscos de condensació, els materials també han de ser resistents a la humitat i de baixa absorció.
7. Les portes i els seus marcs, a més de ser resistents a la humitat i als cops, no arribaran fins al terra, per augmentar la durabilitat i facilitar la ventilació.
8. Les platges i soleres s'impermeabilitzaran i comptaran amb barreres de vapor.
9. Per qüestions de seguretat i de barreres a l'accessibilitat, cal evitar tota mena de graons i ressals al terra, molt especialment en les zones de peus descalços, platges, dutxes, etc.

### **Article 11è. Sorolls**

Atès l'alt nivell de soroll que es produeix en piscines cobertes, s'adoptaran mesures correctores suficients, com per exemple la col·locació de sostres absorbents

acústics, tenint en compte que aquests hauran de ser resistents a la humitat. (L'Annex 4 recull els valors de decibels recomanats).

### **Article 12è. Neteja, desinfecció i manteniment**

1. El disseny de les piscines ha de facilitar i permetre les tasques de neteja, desinfecció i del manteniment.
2. Com a criteri general, a més de l'acurada decisió dels materials i la posta en obra, cal evitar els racons, els angles i les superfícies massa rugoses i poroses.
3. Tots els elements tècnics i d'instal·lacions han de poder ser visitats, registrats, inspeccionats i reparats de manera fàcil i segura pel personal de manteniment, tot evitant en la mesura del possible el tancament de la instal·lació durant l'execució dels treballs.
4. Les instal·lacions han de disposar del nombre de boques d'aigua suficient per permetre una neteja correcta del conjunt de totes aquestes mitjançant les mànegues i màquines necessàries. Es considera boques d'aigua suficient als efectes d'aquesta Ordenança:
  - a) Vestidors: una boca per cada vestidor.
  - b) Lavabos independents dels vestidors: una boca per cada grup de lavabos.
  - c) Recinte de piscina: una boca per cada vas, sempre que es garanteixi l'accés a tota la zona de platja amb una mànega d'almenys 20 m. de longitud.

Les boques han d'anar encastades al terra o, preferentment, a la paret, amb l'armari o troneta necessaris, dotades de ràcord roscat o tipus inductor.

5. A més de les boques o preses d'aigua per neteja, totes les instal·lacions amb piscina disposaran d'un local adient per a guardar els materials i productes de neteja i desinfecció, dotat d'aixeta, abocador, llum, ventilació i desguàs al terra. Aquest local ha de ser específic, diferent i independent de la sala de filtres, de la sala de calderes, i del magatzem de productes químics per al tractament de l'aigua de la piscina.
6. Per la neteja amb maquinària es disposaran endolls de potència ubicats seguint els criteris exposats en aquest mateix article pel que respecta les boques d'aigua.

### **Article 13è. Instal·lacions elèctriques**

1. Les instal·lacions elèctriques de les piscines han de complir les normes de

seguretat que els siguin d'aplicació, singularment amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i els seus fulls d'interpretació i les instruccions complementàries, que fixen les condicions de disseny i seguretat. (Veure Annex 5)

2. No s'instal·laran equips elèctrics o interruptors a les platges (terres i parets), excepte pel que respecta a elements de so, música i accionament d'equips relacionats amb els efectes d'aigua o dels banys hidroteràpics.
3. S'instal·laran endolls protegits per a les màquines de neteja, seguint els criteris exposats a l'Article 12 pel que respecta a les boques d'aigua.
4. Les enceses se centralitzaran en quadres i/o subquadres fora del recinte del vas de piscina i fora de l'abast dels usuaris.

#### **Article 14è. II·luminació**

1. En totes les àrees i dependències de les instal·lacions s'ha de disposar de suficients punts d'il·luminació per permetre desenvolupar l'activitat a què es destinen. (Veure Annex 6)
2. La zona del vas de piscina principal disposarà de dos nivells d'enllumenat diferent (200 – 400 lux) en funció dels usos, en especial si hom preveu la pràctica d'esports de competició, amb dues enceses i una uniformitat superior a 0.6.
3. Els elements de senyalització, prevenció, emergència i evacuació comptaran amb un sistema específic d'il·luminació i adequat a la seva finalitat.
4. Les enceses se centralitzaran en quadres i/o subquadres fora del recinte del vas de piscina i fora de l'abast dels usuaris. És convenient sectoritzar les enceses i disposar-ne d'específiques per les tasques de vigilància, sereno, manteniment i neteja, de forma que no sigui necessari, en atenció als conceptes de despesa energètica, tenir enceses totes les lluminàries en hores no obertes al públic.
5. Per a protegir els punts d'il·luminació front de les ruptures s'utilitzaran lluminàries protegides. A efectes d'aquesta Ordenança, s'entén protecció suficient front les ruptures la resistència als cops de pilota en piscines d'ús esportiu, i als cops involuntaris dins dels vestidors.
6. Per tal de millorar la protecció s'utilitzaran reixetes protectores, difusors resistents i alçades adequades a l'ús públic, superiors als 2,3 m en el cas de les lluminàries.

#### **Article 15è. Ventilació**

1. La ventilació podrà ser natural o forçada, segons les situacions, garantint-se les condicions de confort durant l'horari d'obertura al públic. Al marge de la climatització i deshumectació, la ventilació ha de trobar-se en marxa durant l'horari d'obertura, tot i que el cabal de renovació pot ser variable en funció del volum d'usuaris en cada moment, sempre i quan es garanteixi la qualitat de l'aire (Veure Annex 6).
2. En piscines cobertes, cal situar obertures per a fer possible la ventilació natural tant al recinte del vas com als vestidors. Si això no resultés viable, caldrà garantir que els sistemes de ventilació mecànica assegurin la correcta ventilació i incorporin per a la sala del vas mecanismes de free-cooling.
3. En la sala de piscina, els conductes i boques tant d'impulsió com de retorn, es disposaran de manera que es garanteixi la uniformitat de condicions, afectant la làmina d'aigua, evitant l'estratificació, els corrents d'aire, l'excés de velocitat en la impulsió, etc. La velocitat de sortida de les impulsions es limita a 0,5m/s.
4. En els vestidors es tindrà especial cura del sistema d'extracció de l'aire humit de les dutxes.
5. Caldrà garantir la ventilació correcta de la sala de màquines, dels locals tècnics i de tot el seguit de lavabos i locals de serveis i oficines.
6. Les condicions de confort, temperatura i humitat, seran les necessàries per a cada espai o activitat (Veure Annex 7).
7. Els valors de la humitat podran incrementar-se en funció de la capacitat d'evitar les condensacions superficials. La humitat haurà de controlar-se les vint-i-quatre hores del dia, admetent-se aturades en cas de disposar de mantes o cobertors tèrmics als vasos.

## **Secció 2 - Característiques dels vasos**

### **Article 16è. Pendants**

1. El fons dels vasos tindrà un pendent que en permeti el seu buidat total, com a mínim de l'1% i com a màxim del 10%, en profunditats menors a 1,50 m. Els pendants en cap cas han de superar el 35%. Els canvis de pendent han d'establir-se en la progressió escaient per a la prevenció d'accidents.
2. En funció de cada cas i cada vas de piscina es disposarà de la senyalització de les fondàries i canvis importants de pendent de la manera més fàcil i evident, en especial pels nous usuaris, podent-se utilitzar senyals verticals (aeris) o horitzontals (marques indelebles al terra o a la sobreeixida). La grandària mínima dels números, lletres i altres signes serà de 8 cm. d'alçada.



### **Article 17è. Materials**

1. El vas de la piscina ha de tenir, d'acord amb les tècniques constructives, les condicions que assegurin l'estabilitat, la resistència i l'estanquitat de la seva estructura.
2. El fons i les parets dels vasos hauran d'estar revestits de materials llisos, resistents als agents químics, i de fàcil neteja i desinfecció, preferentment de colors clars, especialment en piscines de natació i infantils. (Veure Annex 2).
3. Les juntes se segellaran amb materials hidròfugs específics.
4. En les piscines de lleure i en les que les seves formes irregulars ho produeixin, els elements amb cantells i graons estaran marcats o assenyalats en la mesura del possible mitjançant canvis de color i seran arrodonits, amb radis superiors als 2 cm.
5. El perímetre dels vasos que desbordin en pendent es revestirà amb materials impermeables, higiènics i amb la condició d'antilliscants excel·lents, segons l'assaig normalitzat de pèndol LTTR, o de nivell C, segons la Norma alemanya DIN 51097 (Veure Annex 3).
6. Aquestes indicacions són extensives a aquelles piscines amb accés amb rampa, escala d'obra o platja. A les que siguin pensades per a aiguagim, en els testers de les piscines de natació, i en general a totes fins a una fondària de 120 cm el nivell exigible d'antilliscament serà satisfactori o de nivell B.
7. Cal tenir especial cura amb el paviment dels graons de les escales d'obra d'accés als vasos, que seran igualment antilliscants, amb els mateixos criteris del punt anterior.

### **Article 18è. Desguassos**

1. En el fons dels vasos s'instal·laran desguassos que permetin el buidat total de l'aigua, per a permetre una completa neteja i desinfecció de les parets i el terra.
2. El buidat es farà a la xarxa de clavegueram i, si no n'hi hagués, en un lloc autoritzat per l'organisme competent.
3. Cada vas disposarà de dos desguassos separats convenientment i dimensionats cadascun per al 100% del cabal, per qüestions de seguretat front a la succió accidental.
4. Els dispositius de fixació de les reixes de seguretat dels desguassos han de ser resistents a l'acció corrosiva de l'aigua. La llum dels elements de les reixes ha de ser com a màxim de 8 mm.

5. Els desguassos han de disposar de sistemes antiremolí o altres sistemes adequats per evitar fenòmens de turbulència i/o succió que puguin ser causa d'accident.

### **Article 19è. Sobreeixides i dipòsits recuperadors**

1. Les piscines esportives, les piscines cobertes i les que tinguin 200 m<sup>2</sup> o més de làmina d'aigua comptaran amb sistemes de sobreeixida desbordants en qualsevol de les seves modalitats com a mínim en el 50% del seu perímetre.
2. El dimensionat de les canals de sobreeixida serà el necessari segons el càlcul hidràulic en funció de les pendents, del cabal de desbordament i del nombre de desguassos
3. Les reixetes perimetrals de la sobreeixida seran de material plàstic, amb elements paral·lels al perímetre del vas, hauran d'estar ben col·locades i no seran un punt perillós pel seu lliscament, per la seva planimetria o per la seva subjecció.
- 4.- Les piscines comptaran amb galeries perimetrals al vas de piscina, registrables i visitables.
5. Les indicacions d'higiene fetes per a la superfície del vas es fan extensives als dipòsits d'equilibri o recuperadors.

### **Article 20è. Altres elements**

1. Cal la construcció de galeries perimetrals al vas de piscina, registrables i visitables en cas de fondària superior a 120 cm. En piscines de menor fondària cal incorporar els sistemes adients de registre.
2. No es permet la instal·lació d'elements estructurals dins del vas, ni d'obstacles que dificultin la visió i/o siguin susceptibles de provocar accidents, tret del cas dels vasos de piscines dissenyades exclusivament per al lleure, per als que caldrà justificar adequadament les solucions adoptades.

### **Article 21è. Piscines d'infants**

1. Tot i la necessitat de trobar en cada cas la solució d'equilibri entre segregació i capacitat de vigilància dels acompanyants, els vasos exclusius per a ús d'infants o de clapeig estaran separats un mínim de 4 m. de la resta de vasos, per tal de prevenir accidents.

2. En els vasos de les piscines d'infants es complirà amb la resta d'indicacions fetes per als vasos en general.
3. La recirculació de l'aigua pel fons dels vasos d'infants no serà necessària, però cal que aquests tinguin desguàs, per al seu buidat i la seva neteja.
4. No es permet disposar les zones de clapoteig integrades al vas principal i separades parcialment tot utilitzant el mateix equip depurador.

### **Secció 3 - Característiques de les platges**

#### **Article 22è. Platges**

1. Les platges han de ser considerades zones per a peus descalços i, per la seva construcció, cal utilitzar paviments higiènics, antilliscants i amb pendents, seguint les indicacions exposades a l'Article 10 d'aquesta Ordenança.
2. L'amplada de la zona de platja serà com a mínim de 2,5 m., tot i que s'admetrà que un dels costats tingui una amplada mínima de 80 cm.
3. En piscines descobertes i/o transformables, els canals i desguassos estaran dimensionats per recollir l'aigua de pluja i evitar que escorri cap al vas. En cap cas les aigües dels desguassos es conduiran cap al vas ni cap al dipòsit recuperador o d'equilibri.
4. A les platges i zones d'aigües de piscines cobertes no s'utilitzaran paviments flotants, i en especial, com a criteri general per a tot tipus de piscines, no s'empraran paviments flotants de fusta, donada la dificultat de neteja de la part inferior.
5. En cap cas es permetrà l'accés a la zona de platja amb calçat de carrer. L'accés a la piscina ha de ser obligatòriament segregada i a través de la zona de vestidors.
6. Atès que les zones de platja en piscines descobertes acostumen a estar lliures de zones de gespa, es procurarà evitar, mitjançant barreres vegetals o de qualsevol altra forma, l'accés indiscriminat a l'aigua sense passar per una zona de dutxes dissuasives. Es consideren excepcions les grans piscines que actuen com a platges de mar.
7. Les platges en general estaran lliures d'obstacles, admetent-se només elements de caire esportiu i armaris de material si no es disposa de magatzems suficients, sempre que no es dificulti la visibilitat ni les tasques de vigilància.
8. Es disposarà d'un nombre suficient de lavabos annexos a la platja per a ús preferent d'infants i persones amb mobilitat reduïda, amb un mínim d'una

unitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda, que disposarà de WC, lavabo i optativament dutxa.

9. Les piscines cobertes han de disposar, als efectes de control de la temperatura ambiental i de la humitat relativa, almenys d'un termòmetre i d'un higròmetre situats a la zona de platja.

#### **Secció 4 - Característiques dels equipaments i complements de la piscina.**

##### **Article 23è. Escales**

1. Cada piscina haurà de comptar amb escales d'accés adequades a les seves característiques constructives i de disseny.
2. Com a criteri general, caldrà escales d'accés a cada vas de fondària superior a 35 cm; per a profunditats superiors a 70 cm. Existirà una escala per cada 20 m. o fracció de perímetre. En els vasos de competició o esportius es pot adaptar la ubicació a l'activitat que s'hi desenvolupi.
3. Les escales han de ser de material no oxidable, amb passamans i graons antilliscants.
4. Les dimensions mínimes dels graons en el cas d'escales d'obra seran de 30 cm. d'amplada per 17 cm. d'alçada.
5. Es disposarà, com a mínim en un vas, d'una escala o mecanisme d'accés permanent (elevador) per les persones grans o amb mobilitat reduïda. Aquest mecanisme haurà de merèixer l'aprovació de l'organisme competent en homologació de materials per a persones amb mobilitat reduïda.

##### **Article 24è. Dutxes exteriors als vestidors**

1. Es considera imprescindible la presència de dutxes en tota instal·lació de piscina. Es diferencien dos tipus de dutxa per la seva situació: dutxes de platja en piscines cobertes, i dutxes de platja en piscines descobertes.
2. Les dutxes de platja en piscines cobertes podran agrupar-se prop de la sortida de vestidors a modus de túnel optatiu i dissuasori, o disposar-se directament sobre les parets de la platja.
3. Pel que fa a les dutxes de platja en piscines descobertes cal diferenciar entre les que tenen una funció de túnel de dutxes dissuasori a la sortida de vestidors o que es troben en les unions entre les zones de gespa i la platja de la piscina, d'aquelles altres que han d'estar repartides per la platja especialment prop de les escales d'accés al vas.
4. El nombre de dutxes exteriors als vestidors ha de ser proporcional als

aforaments calculats. S'estableixen els següents mínims:

- a) En piscines cobertes i atenent les necessitats dels grups, un mínim de quatre dutxes.
- b) En piscines descobertes, i a més de les dels túnels de dutxes, segons l'extensió de la làmina d'aigua:
  - Fins a 200 m<sup>2</sup>, 3 dutxes.
  - Entre 200 m<sup>2</sup> i 400 m<sup>2</sup>, 4 dutxes.
  - Entre 400 m<sup>2</sup> i 800 m<sup>2</sup>, 6 dutxes.
  - Per làmines de més de 800 m<sup>2</sup>, 6 dutxes i una addicional per cada 200 m<sup>2</sup> o fracció.
5. S'ha de garantir un flux d'aigua suficient per alimentar totes les dutxes, les quals, si és possible, han d'estar distribuïdes a l'entorn del vas i prop de les escales, com a mínim en dos punts oposats, amb desguàs directe, que en cap cas no permeti recircular la seva aigua per a l'ús de la piscina.
6. Almenys les dutxes dels túnels dissuassoris disposaran de boques baixes per la neteja preferent dels peus.

### **Article 25è. Papereres**

El nombre de papereres instal·lades es justificarà en funció del tipus de piscina i del nombre d'usuaris simultanis previstos en l'aforament.

### **Article 26è. Pediluvís**

1. No s'instal·laran pediluvís, per la seva dificultat tècnica i de manteniment. S'utilitzaran, en canvi, dutxes de peus tal i com s'indica a l'anterior article 24.
2. En el cas de les piscines cobertes, és especialment aconsellable disposar de mecanismes de desinfecció preventiva de peus per pulsació de desinfectant diluït.

### **Article 27è. Trampolins, tobogans i jocs d'aigua**

1. La instal·lació de trampolins, tobogans i jocs d'aigua requerirà de plans especials de seguretat, excepte en el cas de piscines esportives, i altres casos especials.
2. No obstant l'anterior, en cas necessari els trampolins, palanques i tobogans

hauran de ser de material no oxidable, resistent, antilliscant (tret dels tobogans), i de fàcil neteja i desinfecció. La seva utilització requerirà d'uns horaris i unes normes d'ús estrictes, que es recolliran en el reglament d'ús intern de cada piscina.

3. Segons la seva alçada i complexitat, els trampolins i tobogans hauran de complir la reglamentació de parcs aquàtics.
4. Els jocs d'aigua requeriran la presència de personal monitor durant els períodes de la seva utilització, i hauran de ser retirats després del seu ús.

## **Secció 5 - Característiques dels vestidors**

### **Article 28è. Vestidors**

1. Els materials utilitzats en la construcció dels vestidors seguiran les indicacions d'higiene i antilliscament exposades a l' Article 10 d'aquesta Ordenança.
2. Cal diferenciar entre els vestidors col·lectius i/o d'abonats, els vestidors de grups, i els complementaris per a àrbitres, monitors/es i personal de la instal·lació. En cada cas, i segons el perfil d'ús de la piscina, caldrà fer el dimensionat adient.
3. Les superfícies mínimes seran:
  - a) Superfície útil dels vestidors col·lectius (sense comptar lavabos i dutxes): proporcional a l'aforament màxim autoritzat, amb uns mínims de 0,5 m<sup>2</sup> per usuari en piscines cobertes, i entre 0,1 i 0,3 m<sup>2</sup> per usuari en piscines descobertes.
  - b) Superfície útil dels vestidors de grups: 20 m<sup>2</sup> cadascun.
4. El nombre de dutxes per vestidor serà proporcional a l'aforament, i almenys d'una dutxa per cada 6 m<sup>2</sup> de superfície útil de vestidor, o una cada 2 m lineals de banc, amb un mínim de 5 dutxes més una addicional adaptada, amb barres i seient no oxidables.
5. El nombre de WC serà proporcional a la cabuda d'usuaris, amb un mínim d'un WC adaptat per cada vestidor. Els WC s'instal·laran en les zones de peus nets.
6. No és permès col·locar ni plats de dutxa ni dutxes tancades amb porta o cortina, ni paviments de reixeta de plàstic. Aquest darrer element es permet com a estora a passos i zones acotades al costat dels bancs de vestidors.
7. Es situarà una bateria de rentamans i miralls a la zona més propera a l'accés del vestidor per tal de facilitar el seu ús després de vestir-se per abandonar les instal·lacions.

8. L'accés als vestidors serà des de zona vigilada, i la circulació cap a la piscina serà diferenciada.
9. Els vestidors disposaran de taquilles o guarda-robes.
10. Segons es detalla a l'Article 24, existirà un grup de dutxes en l'accés a piscina, o túnel de dutxes dissuasori.
11. Els desguassos de les dutxes, ja siguin canaletes o buneres hauran de comptar amb sifons per evitar les males olors, sempre acompanyats dels registres convenients per al manteniment de la xarxa.
12. Els materials complementaris, com bancs, penjadors, saboneres, etc. s'hauran de construir amb materials no oxidables i característiques antivandàliques, i s'ubicaran adequadament i de forma proporcional als aforaments.

## **Secció 6 - De les piscines integrades en altres tipus d'equipaments.**

### **Article 29è. Piscines integrades en altres equipaments.**

1. En piscines integrades en altres tipus d'equipament, com càmpings, hotels, etc. que disposin d'habitacions, tendes o similars, podrà dispensar-se de l'existència de vestidors col·lectius i altres elements complementaris, però com a mínim es comptarà, en relació a la zona de la piscina i la seva platja amb:
  - a) Un lavabo adaptat.
  - b) Una cambra de canvi de roba amb accés independent del recinte de piscina.
  - c) Un grup de dutxes d'acord amb l'aforament o superfície de la làmina d'aigua.
  - d) Un sistema alternatiu de vestidors per als possibles usuaris externs al centre.

## **CAPITOL III – SOCORRISME I SALVAMENT**

### **Article 30è. Servei de salvament i socorrisme**

- 1.- Les piscines han de disposar d'un servei de salvament i socorrisme d'acord amb el seu aforament màxim, el nombre i la visibilitat dels vasos, i les activitats que s'hi realitzin, de manera que es pugui garantir la seguretat de les persones usuàries.
- 2.- La previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps estarà documentada al sistema de registre, sota la responsabilitat del titular de gestió de les instal·lacions, amb indicació de la identitat del personal, degudament

format, encarregat d'aquest servei, i l'horari de desenvolupament de la seva funció. En aquest mateix document hi constarà també l'aforament de les instal·lacions, per períodes de temps de cada temporada d'obertura.

3.- Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil per les persones usuàries de la piscina.

4.- El personal d'aquest servei haurà de registrar les assistències prestades a les persones usuàries de la piscina.

5.- Els socorristes han d'estar presents en les piscines durant tot l'horari de funcionament.

### **Article 31è. Nombre de socorristes**

1.- Als efectes de la determinació del nombre de socorristes, es tindrà en compte la relació d'un socorrista per cada dos-cents banyistes i, a partir d'aquesta quantitat, per cada grup de dos-cents banyistes o fracció, un socorrista més.

2.- D'acord amb el que estableix l' Article 7 d'aquesta Ordenança, el nombre de banyistes es calcularà a raó d'un per cada dos metres i mig quadrats de làmina d'aigua.

3.- Als recintes en què hi hagi diferents vasos, i als efectes d'establir el nombre de socorristes que hi ha d'haver, s'ha de sumar tota la superfície de la làmina d'aigua. Si la separació física entre vasos no permet una vigilància eficaç, serà obligatòria la presència d'almenys un socorrista en cada vas.

4.- Els responsables de les instal·lacions podran adequar el nombre de socorristes per aforaments inferiors al màxim declarat en bandes horàries, jornades o temporades de baixa utilització.

### **Article 32è. Personal de reforç**

1.- A més del personal socorrista, i com a suport d'aquest, quan l'aforament de la zona d'estança sigui superior al de la làmina d'aigua, els responsables de les instal·lacions podran incorporar una persona de reforç per cada quatre-centes persones usuàries o fracció de diferència entre l'aforament de la zona d'estança i l'aforament de la làmina d'aigua.

2.- Cas d'existir, aquest personal de reforç haurà d'estar distribuït per la zona d'estança o les zones de risc de les piscines i dependrà del servei de salvament i socorrisme, amb el qual estarà en comunicació constant.

3.- Els responsables de les instal·lacions podran adequar el nombre d'aquest personal de reforç per aforaments inferiors al màxim declarat en bandes horàries, jornades o temporades de baixa utilització.



### **Article 33è. Salvavides**

- 1.- Les zones de platja han de disposar de salvavides confeccionats de material lleuger i que no suposi cap perill per als usuaris, i proveïts d'una corda de longitud no inferior a la meitat de la màxima amplada del vas, més tres metres addicionals.
- 2.- Existiran com a mínim dos salvavides per cada vas en la zona de platja, en punts equidistants. Aquest nombre s'incrementarà tenint en compte la mida dels vasos, l'extensió de la zona de platja, i la valoració dels riscos existents, sense que s'hagin de comptabilitzar els vasos infantils.
- 3.- Els salvavides s'ubicaran en una posició visible i de fàcil accés.
- 4.- Es podrà utilitzar també altre material de salvament adequat.
- 5.- Els salvavides i altre material de salvament restaran sota la responsabilitat del servei de salvament i socorrisme de la instal·lació.

### **Article 34è. Infermeria**

- 1.- Totes les piscines han de disposar almenys d'una infermeria amb una farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir l'assistència de primers auxilis a les persones usuàries. Aquest local disposarà també d'un telèfon, informació dels serveis d'urgència, i d'un rentamans proper, i estarà equipat amb una llitera practicable i una llitera rígida.
- 2.- La ubicació de la infermeria ha de ser de fàcil accés, ha de permetre una ràpida atenció de les petites lesions o malestars, i ha de possibilitar una ràpida evacuació dels accidentats.
- 3.- El recinte de la infermeria estarà tancat per impedir l'entrada de persones no autoritzades.
- 4.- La situació de la infermeria dins de les instal·lacions estarà convenientment senyalitzada.
- 5.- La farmaciola haurà de contenir el material i equips mínims necessaris per a la prestació d'una assistència sanitària adequada (Veure a l'Annex 9 una relació de material recomanat)

## **CAPITOL IV – L'AIGUA**

### **Article 35è. Procedència i característiques de l'aigua**

- 1.- L'aigua d'aprovisionament de les piscines d'ús públic ha de procedir, preferentment, d'una xarxa de distribució pública. Es podran utilitzar aigües d'altres

origens que presentin característiques sanitàries equivalents, prèvia l'autorització per part de l'Ajuntament.

2.- L'aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant, i complir, en tot cas, les següents característiques;

a) No ha de ser irritant per als ulls, la pell, ni les mucoses.

b) Estar lliure de microorganismes patògens.

c) No fer perceptible la presència de sòlids en suspensió, escumes, olis, ni greixos.

La transparència, la temperatura, l'alcalinitat i l'oxidabilitat al permanganat de l'aigua, així com l'absència de gèrmens patògens s'han d'ajustar als criteris que estipulen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic i les modificacions de paràmetres i marges que pugui establir el Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

### Article 36è. Condicions físicoquímiques i microbiològiques

1.- Per al seguiment de les correctes condicions físicoquímiques de l'aigua es fixen els criteris següents:

| Paràmetre | Mínim | Màxim |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

a. Clor (quan s'utilitza com a desinfectant):

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Clor lliure   | 0,5 ppm | 2 ppm   |
| Clor combinat |         | 0,6 ppm |

b. Altres desinfectants:

|                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| Brom total                       | 3 ppm  | 6 ppm   |
| Biguanides                       | 25 ppm | 50 ppm  |
| Àcid isocianúric                 |        | 75 ppm  |
| Ozó (vas, en punts equidistants) |        | 0 ppm   |
| Ozó (abans de la desozonització) |        | 0,4 ppm |

c. Nivell de PH      7,0                  7,8

d. Transparència sense banyistes      Veure el fons des de qualsevol punt de la piscina, amb l'aigua en repòs.

e. Temperatura de l'aigua  
(piscines climatitzades)      24° C                  30° C

| Paràmetre | Mínim | Màxim |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



l'alimentació del vas. Aquest comptador ha d'enregistrar les quantitats d'aigua diàriament aportada.

3. Per una major eficàcia i rendiment, els circuits d'aigua sempre han d'estar independitzats per cada vas.
4. Un cop a l'any s'ha de procedir al buidat total de la piscina, amb la finalitat d'efectuar la corresponent neteja i desinfecció.
5. Els productes per al tractament de l'aigua dels vasos, i els productes i estris per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, s'han d'emmagatzemar en locals separats destinats exclusivament a aquesta finalitat, ventilats i no accessibles als usuaris.
6. En cas d'utilització de clor en forma de gas, s'haurà de preveure la seva situació en un espai obert a l'exterior i separat de les instal·lacions.
7. L'addició de productes per al tractament de l'aigua es farà mitjançant sistemes de dosificació automàtica.
8. Qualsevol tractament puntual necessari es realitzarà fora d'hores de banys i amb temps suficient per que es dilueixi en la massa d'aigua.

### **Article 38è. Controls de l'aigua**

1. A totes les piscines hi ha d'haver els aparells i reactius adients per realitzar el control de la qualitat de l'aigua.
2. Dues vegades al dia, com a mínim, a l'obertura de la piscina, i en el moment de màxima concurrència d'usuaris, cal realitzar les determinacions fixades per al control sanitari de l'aigua, de conformitat amb el que preveuen al respecte les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. A més, en les piscines cobertes, s'ha de controlar també la temperatura de l'aigua, la temperatura ambiental i el grau d'humitat.

## **Capítol 5.- Autocontrol**

### **Article 39è. Responsabilitat dels titulars**

1. Els titulars de les piscines d'ús públic són els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la seguretat de les piscines, en compliment del que disposen aquesta Ordenança i les Normes sanitàries aplicables.
2. A aquests efectes, durant el període d'obertura de la piscina al públic, els titulars han de garantir la disponibilitat d'un responsable del manteniment i del correcte funcionament de les instal·lacions.

3. Els titulars de les piscines d'ús públic han d'identificar qualsevol aspecte de les seves instal·lacions i de les activitats que s'hi desenvolupin, que sigui determinant per a garantir la seguretat dels usuaris. Així mateix, és responsabilitat dels titulars la planificació, la implantació, l'avaluació i la revisió de sistemes eficaços de control de tots els punts i activitats generadors o potencialment generadors de risc.

#### **Article 40è. Sistema d'autocontrol**

1. Els titulars han de basar la vigilància del compliment de les previsions contingudes en aquesta Ordenança i en les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, en l'aplicació d'un autocontrol conforme s'assenyala en l'article anterior.
2. El sistema d'autocontrol ha d'incloure, com a mínim:
  - a) Fitxa tècnica de la piscina, on constin les dades principals de la construcció i instal·lacions, així com les actuacions posteriors pel que fa a reparacions, ampliacions i grans manteniments.
  - b) Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, sense obviar els aspersors de les dutxes, el vas regulador de la piscina, i el circuit de climatització de l'aigua.
  - c) Pla de tractament de l'aigua dels vasos, en què s'ha de fer constar el producte o productes que s'utilitzen, les fitxes de seguretat d'aquests productes, la forma d'aplicació i els controls que es realitzen per tal d'assegurar les característiques de l'aigua assenyalades en les Normes sanitàries d'aplicació.
  - d) Pla de desratització i desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la seva aplicació que calgui, per tal d'evitar riscos a les persones usuàries. L'empresa que desenvolupi aquest pla haurà d'estar inscrita en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides per a ús ambiental i indústria alimentària de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
  - e) Planificació de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua necessàries per a conèixer les seves condicions sanitàries, mitjançant aparells i equips adequats i de provada fiabilitat: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig, i tipus d'anàlisis, entre d'altres factors. El laboratori que realitzi les anàlisis haurà d'estar degudament autoritzat per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
  - f) En les piscines cobertes, a més, el sistema d'autocontrol comprendrà també el pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció, inclosos

els controls de la temperatura i de la humitat ambiental.

- g) Pla de formació del personal de manteniment.

### **Article 41è. Sistema de registre i publicitat**

1. Les piscines d'ús públic han de disposar d'un sistema de registre, que serà complimentat degudament amb les característiques de la piscina, els resultats de les anàlisis practicades, les incidències de caràcter sanitari, i les dades de freqüentació.
2. Els resultats i les incidències que generi l'autocontrol han de quedar registrats, de manera que en qualsevol moment es pugui fer el seguiment retrospectiu.
3. Els darrers controls sobre la qualitat de l'aigua s'han d'exposar en un lloc visible i fàcilment accessible als usuaris de la piscina. La xifra de l'aforament màxim ha d'estar exposada en un lloc visible a l'entrada de l'establiment. Així mateix, a l'entrada dels serveis hi figurarà, en un lloc visible, l'horari de la darrera neteja.
4. El sistema de registre ha d'estar sempre a disposició de les autoritat sanitàries i municipals, durant un termini no inferior a dos anys.

## **CAPITOL VI – RÈGIM INTERN**

### **Article 42è. Normes de règim intern**

Les piscines d'ús públic han de disposar d'unes normes de règim intern adreçades a les persones usuàries, que seran d'obligat compliment i que s'exposaran en lloc visible i fàcilment accessible a aquestes persones. Aquestes normes de règim intern han de contenir, com a mínim, les regles que es preveuen en aquest capítol, així com pautes de comportament adequades a les activitats que es puguin desenvolupar en les instal·lacions.

### **Article 43è. Requisits previs al bany**

Serà obligatori per als usuaris dutxar-se abans de submergir-se a la piscina per primera vegada, com sempre que es retorni a la zona de bany, especialment si es prové de la zona de serveis sanitaris.

### **Article 44è. Prohibicions en l'accés i l'ús de la piscina**

1. No es permetrà l'entrada a la zona de platja amb calçat de carrer.
2. Només es podrà fumar i/o menjar en aquelles zones en què sigui expressament permès, i mai en la zona de platja.

3. No es permetrà la presència de cap mena d'animal en el recinte de la piscina, tret dels gossos pigalls.

#### **Article 45è. Potestat d'expulsió d'usuaris**

Els titulars de les piscines podran expulsar del seu recinte aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament a les que fa referència aquesta Ordenança, un cop advertides prèviament.

### **CAPITOL VII – LLICÈNCIA, CONTROL I INSPECCIÓ**

#### **Article 46è. Llicència ambiental municipal**

1. Les activitats de les que formen part les piscines d'ús públic estan subjectes a llicència municipal ambiental, de conformitat amb allò que disposa l' Article 3 d'aquesta Ordenança, i amb l'Ordenança municipal reguladora de les activitats i de la intervenció Integral de l'administració ambiental.
2. La instal·lació d'una piscina d'ús públic en una activitat, degudament autoritzada però que no disposava d'aquesta instal·lació, constitueix un canvi substancial i està subjecta, per tant, a llicència ambiental municipal, d'acord amb l'ordenament aplicable en matèria d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

#### **Article 47è. Comunicació d'obertura de temporada**

Sense perjudici de l'establert en l'article anterior, els titulars de les piscines de temporada hauran de comunicar a l'Ajuntament, i amb un termini mínim de quinze dies anteriors a la data prevista per a l'inici del seu funcionament, que la seva instal·lació reuneix les condicions necessàries per a la seva reobertura.

#### **Article 48è. Autorització de l'aprovisionament d'aigua**

1. L'autorització de l'aprovisionament d'aigua quedarà compresa en la llicència ambiental municipal.
2. L'aprovisionament d'aigua que no procedeixi de la xarxa de subministrament públic estarà subjecte al previ informe favorable del tècnic municipal competent veure articles 18.2 del Decret.
3. L'alteració de la font d'aprovisionament d'aigua constitueix un canvi substancial i està subjecta, per tant, a llicència ambiental municipal, d'acord amb l'ordenament aplicable en matèria d'intervenció integral de l'Administració ambiental.(Amb aquesta previsió, que és perfectament coherent amb la

definició de "canvi substancial" que fa l'article 4.2 g)LIIA, s'obvia l'inversemblant silenci administratiu positiu, en el termini d'un mes, que estableix l'art. 18.2 del decret 95/2000).

### **Article 49è. Documentació**

1. A més de la documentació general exigible per a la sol·licitud de llicència municipal ambiental, en el cas d'activitats que comptin amb piscina d'ús públic cal presentar a l'Ajuntament els documents que continguin, com a mínim, les dades següents:
  - a) Descripció detallada de les instal·lacions, en la qual es farà constar expressament la font d'aprovisionament d'aigua i el sistema de tractament de la mateixa.
  - b) Informe sobre la previsió d'aforament màxim.
  - c) Descripció del servei de salvament i socorrisme en funció de l'aforament previst.
  - d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d'autocontrol que s'aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries.
  - e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s'utilitzaran per posar-les en coneixement de les persones usuàries.
2. Quan l'aprovisionament d'aigua no procedeixi de la xarxa de subministrament públic d'aigua potable caldrà afegir a la documentació l'informe municipal favorable.
3. L'Administració municipal pot sol·licitar aquelles dades addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic i d'aquesta Ordenança.

### **Article 50è. Procediment i resolució**

1. En l'atorgament o, en el seu cas, denegació de les llicències ambientals municipals de les activitats que disposen de piscina d'ús públic es seguiran les normes de procediment, de resolució i, en el seu cas, de silenci administratiu, previstes per a les activitats de l'Annex II.2 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental i per la corresponent Ordenança municipal.
2. La resolució per la qual s'atorgui o es denegui la llicència ambiental municipal es notificarà a l'interessat i a l'òrgan territorial corresponent del Departament



de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

### **Article 51è. Inici de l'activitat i control inicial**

1. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat general, o de la piscina d'ús públic en particular, les instal·lacions han de ser objecte de control inicial d'acord amb l'ordenament aplicable en matèria d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

### **Article 52è. Control periòdic de l'activitat i control sanitari**

1. Les activitats que disposen de piscina d'ús públic han de ser objecte de controls periòdics, derivats de l'aplicació de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (Veure a l'Annex 13, alguns dels extrems que han de ser objecte de manteniment periòdic), cada quatre anys .
2. A més del control periòdic de l'activitat en la que estan compreses, les piscines d'ús públic estan sotmeses al control sanitari de l'Ajuntament. La freqüència d'aquest control estarà en funció de la dimensió de la instal·lació, de l'aforament, de les garanties que ofereixi el sistema d'autocontrol establert, i del risc avaluat de les instal·lacions. La periodicitat dels controls sanitaris es fixarà en la llicència ambiental municipal (Es recomana 1 vegada l'any).
3. En exercici d'aquesta acció de control sanitari, l'Ajuntament analitzarà regularment els resultats de l'autocontrol realitzat pels titulars de les piscines, i podrà disposar que es practiquin exàmens complementaris de control.
4. La pràctica de cada control periòdic i sanitari ha de ser notificada, amb l'antelació suficient, a l'òrgan territorial corresponent del Departament de Sanitat i Seguretat Social a fi que hi pugui participar.

### **Article 53è. Inspecció**

1. Les piscines d'ús públic i les activitats en què estan compreses, romanen subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament, la qual es pot dur a terme en qualsevol moment per a comprovar el grau de compliment d'aquesta norma, exigint l'adopció, si s'escau, de les mesures correctores tècniques i/o administratives necessàries, sens perjudici de les accions específiques de control periòdic i revisió de la llicència ambiental municipal.
2. La inspecció municipal es realitzarà sense perjudici de les inspeccions periòdiques del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, previstes a l'article 30.3 del Decret 95/2000 o norma que el substitueixi.
3. Els efectes de la seva inspecció, els inspectors municipals i els de la Generalitat tenen lliure accés a totes les dependències de les piscines d'ús públic.

4. a persona responsable de la piscina ha d'atendre's a les instruccions donades en les inspeccions efectuades pels inspectors municipals i pels de la Generalitat, que figurin en l'acta corresponent.

#### **Article 54è. Suspensió i altres mesures cautelars**

1. 'Administració municipal ordenarà, prèvia audiència del titular, la suspensió cautelar de l'activitat d'aquelles piscines d'ús públic que no disposin de la corresponent llicència. Si es constata un risc greu i imminent per a la seguretat o la salut de les persones, la suspensió cautelar de la piscina es podrà ordenar de forma immediata i provisional, havent-se de confirmar o llevar la mesura adoptada un cop escoltat el seu titular.
2. Igualment, en cas d'incompliment de les condicions sanitàries establertes en les Normes aplicables a les piscines d'ús públic, i fins que no s'esmenin els defectes o es compleixin els requisits previstos en aquelles Normes sanitàries, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures cautelars següents:
  - a) Limitar l'ús de les instal·lacions per a un determinat aforament.
  - b) Suspendre temporalment el funcionament de les instal·lacions, d'acord amb allò que estableix el paràgraf anterior d'aquest mateix article.
3. Les mesures cautelars previstes en aquest article són independents de les sancions que puguin correspondre a les infraccions que els incompliments descrits en aquest article puguin implicar.

### **CAPITOL VIII – INFRACCIONS I SANCIONS**

#### **Article 55è. Règim sancionador**

1. Les infraccions en matèria de piscines d'ús públic es tipifiquen i sancionen de conformitat amb allò que estableix al respecte la Llei 47/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
2. El concurs en un mateix fet o omissió d'infraccions tipificades en la legislació sanitària, en la legislació d'intervenció integral de l'Administració ambiental i/o en qualsevol altre ordenament que resulti d'aplicació es resoldrà imposant la sanció que sigui major.

#### **Article 56è. Tipificació específica d'infraccions**

Es tipifiquen com infraccions sanitàries en matèria de piscines d'ús públic les següents:

1. Infraccions lleus:

- a) La simple irregularitat en l'observació d'allò que es preveu en aquesta Ordenança i en les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, sempre que no tinguin transcendència per a la salut públic.
- b) La simple negligència en el manteniment, funcionament, autocontrol de les instal·lacions i en el tractament de l'aigua, quan l'alteració o risc sanitari produïts siguin de poca entitat.
- c) Les irregularitats en el compliment del què es preveu en aquesta Ordenança i en les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic que no mereixin la qualificació d'infraccions greus o molt greus.

## 2. Infraccions greus:

- a) La falta absoluta de control i d'observació de les degudes precaucions en el funcionament de les instal·lacions. A aquests efectes es considerarà falta absoluta de control la no realització de les activitats d'autocontrol previstes als articles 25 a 29 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, i als preceptes corresponents d'aquesta Ordenança.
- b) L'incompliment dels requeriments específics formulats per l'autoritat sanitària competent pel que fa a les instal·lacions i els requisits de l'aigua, el seu tractament i control, vigilància i règim d'obertura de la piscina, sempre que es produeixin pe primera vegada.
- c) Les infraccions a les prescripcions del Decret 95/2000, de 22 de febrer, i d'aquesta Ordenança, quan siguin concurrents amb altres infraccions lleus o hagin servit per facilitar o encobrir la seva comissió.
- d) La resistència a subministrar dades, a facilitar informació o a prestar la col·laboració a les autoritats sanitàries, en matèria de piscines d'ús públic.
- e) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en els últims tres mesos.

## 3. Infraccions molt greus:

- a) Les infraccions a les prescripcions del Decret 95/2000, de 22 de febrer, i d'aquesta Ordenança que, realitzades de forma conscient i deliberada, produeixin un dany greu als usuaris de les piscines.
- b) Les infraccions a les prescripcions del Decret 95/2000, de 22 de febrer, i d'aquesta Ordenança que siguin concurrents amb altres infraccions greus o hagin servit per facilitar o encobrir la seva comissió.
- c) L'incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l'autoritat sanitària competent.

- d) La negativa absoluta a facilitar informació o a prestar col·laboració als serveis d'inspecció i control.
- e) La resistència, la coacció, l'amenaça, la represàlia, la desobediència manifesta o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre les autoritats sanitàries.
- f) La reincidència en la comissió de faltes greus en els últims cinc anys.

### **Article 57è. Sancions**

1. Les infraccions en matèria de piscines d'ús públic poden ser objecte de les sancions següents:
  - a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 3005 EUR.
  - b) Les infraccions greus, amb multa d'entre 3005,10 EUR a 15.025 EUR.
  - c) Les infraccions molt greus amb multa d'entre 15.025,10 EUR a 601.012 EUR.
2. Les sancions de suspensió temporal de clausura de l'activitat de piscina d'ús públic s'imposaran en aplicació de l'ordenament en matèria d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
3. Les mesures cautelars que l'Administració municipal pugui adoptar, en aplicació d'allò que preveu l'Article 54 d'aquesta Ordenança, no tenen caràcter de sanció.

### **Article 58è. Procediment**

El procediment administratiu a seguir en els expedients sancionadors incoats en aplicació d'aquesta Ordenança és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador, d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, o altra norma que el substitueixi. En tot cas, serà d'aplicació supletòria la legislació estatal en matèria de procediment administratiu sancionador.

### **Article 59è. Imposició de sancions**

1. La competència per resoldre els procediments sancionadors en matèria de piscines d'ús públic municipal és de l'Alcalde.
2. L'Alcalde pot imposar sancions de multa de fins a 12.020,24 EUR (en municipis de menys de 25.000 habitants).
3. Quan la proposta resolució del procediment sancionador instruït per

l'Ajuntament contingui una sanció de multa per una quantia superior a la que correspon a la competència de l'Alcalde, l'expedient s'eleva al Departament de Sanitat i Seguretat Social per a la seva resolució per l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat.

### **Disposició Addicional**

Primera.

1. Sens perjudici del compliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança i de les Normes sanitàries del Decret 95/2000, de 22 de febrer, les instal·lacions de titularitat municipal que disposin de piscina i siguin gestionades per mitjà d'alguna de les formes de gestió directa, no estan subjectes a llicència ambiental municipal, que queda substituïda per l'aprovació del corresponent projecte per l'òrgan municipal competent. En aquest supòsit, simultàniament a l'obertura del tràmit d'informació pública, es sotmetrà el projecte a informe de la Ponència Ambiental Municipal.

Segona.

Mentre no es regulin mitjançant una normativa específica els banys hidroteràpics, spa, i altres variants de piscines es regiran per aquesta Ordenança i pels mateixos criteris generals de disseny.

### **Disposicions Transitòries**

Primera.- Piscines d'ús públic adequades a les condicions del Decret 95/2000

1. Les activitats que compten amb una o més piscines d'ús públic, autoritzades d'acord amb el Decret 193/1987, i que, en aplicació de la Disposició Transitòria Única del Decret 95/2000, modificada quant al termini pel Decret 177/2000, s'han adequat a les condicions del referit Decret 95/2000 abans del 27 de setembre de 2000, han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental municipal abans de l'1 de gener de 2004, d'acord amb la present Ordenança municipal i de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera 1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer.
2. També han d'adequar-se a les prescripcions de la present Ordenança abans de l'1 de gener de 2004, les activitats que, disposant de piscina d'ús públic, hagin estat autoritzades de bell nou, d'acord amb el Decret 95/2000, però amb anterioritat a la vigència d'aquesta Ordenança municipal.
3. Tanmateix i en la mesura que, en el termini de dos anys a partir del 5 d'octubre de 1999, data de l'entrada en vigor del Decret 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Catàleg dels Espectacles, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics sotmesos a la Llei 10/1990 de 15 de

juny, sobre Policia de l'Espectacle, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics, les activitats contemplades en aquesta Ordenança han de revisar les seves llicències, per adaptar-les a les definicions contingudes en el referit Catàleg, tant pel que fa a la denominació de l'activitat com a les característiques i condicions del local, quan es produeixi aquesta adaptació es procedirà també a l'atorgament de la llicència ambiental municipal corresponent.

Segona.- Piscines d'ús públic sense llicència o no adequades a les condicions del Decret 95/2000

1. Les activitats que compten amb una piscina d'ús públic no autoritzades d'acord amb el Decret 193/1987, així com aquelles que, dins del termini esmentat en la Disposició Transitòria anterior, no es van adequar a les condicions del Decret 95/2000, hauran de suspendre l'activitat de la respectiva piscina a partir de l'endemà del dia en el que es notifiqui als seus titulars la corresponent ordre individual de manament dictada per l'Alcalde, sense perjudici que se'ls pugui aplicar allò que disposa l'Article 54.1 de la present Ordenança.
2. En el procediment de l'ordre individual de manament, a la que es refereix el paràgraf anterior, s'atorgarà audiència als interessats per un termini de deu dies, a fi que puguin veure l'expedient, formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.
3. Amb la finalitat d'adequar les seves instal·lacions al Decret 95/2000 i a la present Ordenança municipal, els titulars de les activitats esmentades han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental municipal abans de l'1 de juliol de 2001, de conformitat amb la Disposició Transitòria Segona 1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i la Llei 1/1999, de 30 de març.
4. Les piscines a les que es refereix aquesta disposició només podran entrar de nou en funcionament a partir del moment que es notifiqui als seus titulars l'atorgament de la corresponent llicència ambiental municipal.
5. L'activitat i la llicència ambiental municipal que s'atorgui s'han d'adaptar també a les previsions del Catàleg dels Espectacles, les Activitats Recreatives i els Establiments Públics, aprovat pel Decret 239/1999.

### **Disposició Final**

Aquesta Ordenança municipal entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Aprovada inicialment el juliol de 2001

ORDENANÇA MUNICIPAL  
REGULADORA DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC  
EN DESPLEGAMENT DEL DECRET 95/2000, DE 22 DE FEBRER

## Annexos

### Índex

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Annex 1. Relació de normativa aplicable.....                                                                        |  |
| Annex 2 Materials recomanables i no recomanables per als ambients humits i molls                                    |  |
| Annex 3. Quadre de paviments antilliscants                                                                          |  |
| Annex 4. Taula de nivells lumínics.....                                                                             |  |
| Annex 5. Taula de ventilacions i condicions de confort. ....                                                        |  |
| Annex 6. Taula d'exemple de nombre mínim d'escales (per piscines regulars d'ús esportiu)                            |  |
| Annex 7. Taula d'exemple de nombre de dutxes en piscines descobertes .....                                          |  |
| Annex 8. Velocitat de filtració.....                                                                                |  |
| Annex 9. Material recomanat per a la infermeria .....                                                               |  |
| Annex 10. Taula i exemples per a serveis de salvament i socorrisme.....                                             |  |
| Annex 11. Quadre de manteniments legals obligatoris. Inspeccions .....                                              |  |
| Annex 12. Esquema d'espais i zones en una piscina .....                                                             |  |
| Annex 13. Superfície de vestidors col·lectius en funció de l'aforament .....                                        |  |
| Relació de normativa aplicable                                                                                      |  |
| Relació de normativa que pot ser d'aplicació directa o indirecta a les piscines d'ús públic (sense ànim exhaustiu): |  |
| a) Administració ambiental:                                                                                         |  |
| • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.                            |  |



- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s'adapten els seus annexos.
- b) Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats recreatives.
- c) Norma Bàsiques de l'Edificació:
  - Norma Bàsica de l'Edificació "NBE CT-79. Condicions tèrmiques en els edificis" (aprovada per Reial Decret 2429/1979, de 6 de juliol)
  - Norma Bàsica de l'Edificació "NBE CPI-91. Condicions de protecció contra incendis" (aprovada per Reial Decret 279/1991)
  - Altres
- d) Normes Reglamentàries d'Edificació:
  - Norma Reglamentària d'Edificació sobre aïllament tèrmic, NRE-AT-87 (aprovada per Ordre de 27 d'abril de 1987)
  - Altres
- e) Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Instruccions MIE BT aplicables:

- Instal·lacions amb finalitats especials (*comprèn piscines*). MIE BT 028. Prescripcions particulars.
  - Instal·lacions en locals de característiques especials. MIE BT-027. Locals humits, mullats, amb pols, etc.
  - Instal·lacions en locals de pública concurrència. MIE BT-025. Prescripcions particulars.
  - Instal·lacions interiors d'habitatges. MIE BT-024. Execució de les instal·lacions (*per a lavabos*)
  - Instal·lacions interiors d'habitatges. MIE BT-023.- Prescripcions generals (*per instal·lacions posades a terra*)
  - Instal·lacions interiors o receptores. MIE BT-021. Protecció contra contactes directes i indirectes (*per connexions equipotencials*)
- f) Accessibilitat i barreres arquitectòniques:

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
  - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
- g) Normativa sobre etiquetat, i emmagatzematge i utilització de productes químics:
- Reial decret 363/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses.
  - Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.
  - Reial decret 668/1980 modificat pel 3485/1983, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre emmagatzematge de productes químics (RAQ)
- h) Ordenances municipals vigents en matèria de medi ambient, energia solar, i instal·lacions esportives.
- i) Decrets d'estalvi d'energia.

Poden ser també d'aplicació, entre d'altres:

- a) Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (estatal)
- b) Llei 6/93, de 15 de juny, reguladora dels residus (autonòmica)
- c) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- d) Instruccions per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat (EH).
- e) Llei de Prevenció de la violència.
- f) Llei de prevenció de les drogodependències.
- g) Directives de la CEE que tradueix i publica AENOR.
- h) Normes UNE

Per cada tipus de piscina caldrà, a més, tenir en compte els condicionants específics de disseny que s'escaiguin. Per exemple, per les piscines de competició, allò que estableixen els reglaments de les diferents federacions esportives; per a piscines hidroteràpiques, les recomanacions del propi fabricant; per a piscines de parcs aquàtics, el Reglament corresponent.

### Materials recomanables i no recomanables per als ambients humits i molls

Si: Bon comportament en general.

No: Mal comportament en general.

R: Comportament regular o condicionat.

| Material              | Resistència a la humitat | Resistència a l'oxidació | Recomanable | Substrat bacterià | Observacions                                                        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acer Cromat           | Sí                       | Sí                       | No          | -                 |                                                                     |
| Acer Esmaltats al foc | Sí                       | Sí                       | Sí          | -                 |                                                                     |
| Acer galvanitzat      | Sí                       | Sí <sup>1</sup>          | Sí          | -                 | En funció del gruix de recobriment.<br>Atenció a les mecanitzacions |
| Acer inoxidable       | Sí                       | Sí                       | R           | -                 | Només alguns com el 316                                             |
| Acer Zincats          | Sí                       | Sí                       | Sí          | --                |                                                                     |
| Alumini               | Sí                       | No                       | Sí          | --                | Atenció als corrents galvànics                                      |
| Alumini anoditzat     | Sí                       | Sí <sup>1</sup>          | Sí          | --                | Atenció als corrents galvànics                                      |
| Alumini lacat         | Sí                       | Sí                       | R           | -                 | Acaba exfoliant <sup>2</sup>                                        |
| Arrebossats           | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Depen de l'alçada<br>Acaba perdent adherència <sup>2</sup>          |
| Asfalt                | Sí                       | -                        | No          | No                |                                                                     |
| Blocs de formigó      | Sí                       | -                        | R           | No                | Absorbeix massa humitat                                             |
| Bronze                | Sí                       | Sí                       | Sí          | Sí                |                                                                     |
| Ceràmica cuita        | Sí                       | -                        | R           | R                 | Absorbeix i es taca<br>Atenció a les juntes                         |

| Material                | Resistència a la humitat | Resistència a l'oxidació | Recomanable | Substrat bacterià | Observacions                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ceràmica esmaltada      | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                |                                                                              |
| Coure                   | Sí                       | 1                        | Sí          | Sí                |                                                                              |
| Estuc planxat           | Sí                       | -                        | Sí          |                   | Cal restringir el seu ús <sup>2</sup><br>Atenció al suport o base            |
| Fibra de vidre          | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Es xopa                                                                      |
| Fibrociment             | Sí                       | -                        | Sí          | No                | Es porós                                                                     |
| Formigó                 | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Amb aigua constant fa eflorescències i fongs                                 |
| Formigó armat           | Sí                       | R                        | Sí          | R                 | Atenció a la carbonatació                                                    |
| Fusta aglomerada        | No                       | -                        | No          | No                | Es bufa                                                                      |
| Fusta contraxapada      | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Només tauler marí                                                            |
| Fusta laminada encolada | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                |                                                                              |
| Fustes massisses        | R                        | -                        | Sí          | R                 | Segons els tipus<br>No al recinte piscina i en paviments humits <sup>2</sup> |
| Goma                    | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Atenció a les coles                                                          |
| Gres                    | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Atenció a les vorades                                                        |
| Guixos                  | No                       | -                        | No          | No                |                                                                              |
| Llautó                  | Sí                       | 1                        | No          | -                 | Difícil manteniment                                                          |
| Metacrilats             | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Es ratlla fàcilment                                                          |
| Miralls                 | No                       | No                       | No          | -                 |                                                                              |
| Pintura al mini de plom | Sí                       | -                        | No          | Sí                | Prohibida per qüestions ecològiques                                          |
| Pintura de              | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Problemes de                                                                 |

| Material                    | Resistència a la humitat | Resistència a l'oxidació | Recomanable | Substrat bacterià | Observacions                                                           |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| clorocautxú                 |                          |                          |             |                   | manteniment<br>Atenció a la preparació de la base i als desencofrants  |
| Pintura Epoxi 2 components  | Sí                       | -                        | Sí          | -                 | Atenció a l'aplicació                                                  |
| Pintura plàstica            | Sí                       | -                        | R           | Sí                | Pot bufar-se<br>Problemes de manteniment                               |
| Pintura tipus oxiron        | Sí                       | Sí                       | R           | Sí                | Depèn del tipus<br>No en piscines cobertes                             |
| Plafons fenòlics            | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Depèn del tipus                                                        |
| Plaques de fibres minerals  | No                       | -                        | No          | R                 |                                                                        |
| Plaques de fibres vegetals  | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Absorbeix un poc d'humitat                                             |
| Policarbonat                | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                |                                                                        |
| Porcel·lana                 | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                |                                                                        |
| PVC                         | Sí                       | -                        | R           | Sí                | Objeccions mediambientals                                              |
| Revestiment tipus Granulite | Sí                       | -                        | R           | R                 | Tendència a fer taques i acaba bufant-se                               |
| Revestiment tipus Monocapa  | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | 2                                                                      |
| Revestiment vinil           | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | Atenció a les coles                                                    |
| Silicones                   | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Segons el tipus i la higiene pot fer fongs<br>Problemes de manteniment |
| Suru                        | Sí                       | -                        | No          | No                | Atenció a les coles                                                    |
| Teixits                     | No                       | -                        | No          | No                |                                                                        |

| Material | Resistència a la humitat | Resistència a l'oxidació | Recomanable | Substrat bacterià | Observacions                       |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Terratzo | Sí                       | -                        | Sí          | R                 | Atenció al lliscament <sup>2</sup> |
| Vernis   | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                | N'hi ha específics antifongs       |
| Vidre    | Sí                       | -                        | Sí          | Sí                |                                    |
| Zenc     | Sí                       | <sup>1</sup>             | R           | Sí                | Atenció a la col·locació           |

- <sup>1</sup> Llevat de valuoses excepcions, tots els metalls oxiden. Amb tot, només es qualifiquen negativament aquells en què aquest fenomen representa un problema.
- <sup>2</sup> Determinats materials tenen bon comportament però no admeten aigua constant.

### Quadre de paviments antilliscants

| Zona                             | Assaig LTTR        | Norma DIN 51097 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Àrea de piscina                  |                    |                 |
| Fons de piscines de > 1.2 m.     | Satisfactori > 0,4 | B               |
| Rampa                            | Excel·lent > 0,75  | --              |
| Escales                          | Excel·lent > 0,75  | C               |
| Sobreeixida perimetral           | Excel·lent > 0,75  | C               |
| Platges                          | Satisfactori > 0,4 | B               |
| Vasos infantils                  | Satisfactori > 0,4 | B               |
| Dutxes                           | Satisfactori > 0,4 | B               |
| Pediluvi                         | Excel·lent > 0,75  | C               |
| Escales de trampolins i tobogans | Excel·lent > 0,75  | C               |
| Vestidors                        |                    |                 |
| Zona de dutxes                   | Satisfactori > 0,4 | B               |
| Zona de canvi de roba            | Satisfactori > 0,4 | A               |
| Accessos i passadissos           | Marginal           | A               |

**Taula de nivells lumínics**

| Espai                      | Nivell recomenat   | Observacions              |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Vestidors                  | 250 lux            | Mínim 150 lux             |
| Piscines                   | 200 lux<br>400 lux | Entrenament<br>Competició |
| Passos, grades i vestíbuls | 250 lux            | Mínim 100 lux             |



### Taula de ventilacions i condicions de confort

Recomanat pel RITE, Norma UNE 100-011-88. Cabals d'aire exterior en l/seg per unitat

| Tipus de local        | Unitats                 | L/seg. persona | L/s m <sup>2</sup> de sol | Local | Altres unitats |
|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------|----------------|
| Locals comercials     | Locals per l'esport:    |                |                           |       |                |
|                       | Àrees d'espectadors     | 8              | -                         | -     | -              |
|                       | Àrees de joc            | 15             | -                         | -     | -              |
|                       | Piscines <sup>1 3</sup> | 15             | 2.5                       | -     | -              |
|                       | ....                    | --             | -                         | -     | -              |
|                       | Gimnasos                | 15             | -                         | -     | -              |
|                       | Aseos públics           | -              | -                         | -     | 30/urinari     |
|                       | Vestidors <sup>1</sup>  | -              | 1.5                       | -     | 30/wc          |
|                       | Oficines                | 10             | -                         |       |                |
|                       | Locals de reunió        | 15             | -                         |       |                |
|                       | Zones de fumadors       | 25             | -                         |       |                |
|                       | Vestíbuls               | 10             | -                         |       |                |
|                       | Magatzems               | -              | 0.75-1.5                  |       |                |
|                       | Aparcaments             | -              |                           |       |                |
| Bars i cafeteries     | 12                      | <sup>2</sup>   |                           |       |                |
| Tallers               | 10                      |                |                           |       |                |
| Locals institucionals | Fisioteràpia            | 10             |                           |       |                |
|                       | Àrees de cura           | 10             |                           |       |                |
| Locals industrials    | Nivell d'activitat alta |                |                           | 20    |                |
|                       | In mitja                |                |                           | 16    |                |
|                       | Id baixa                |                |                           | 12    |                |

<sup>1</sup> Local en depressió

<sup>2</sup> Notes sobre les hipòtesis de CO<sub>2</sub>

- 3 Si les condensacions s'eliminen per ventilació els cabals hauran de ser superiors.

Ponderant aquests valors, per piscines la Direcció General d'Esports de la Generalitat de Catalunya recomana utilitzar, mentre no es disposi de valors experimentals més exactes, els següents:

- Zona de bany, entre 10 i 14 l/segon banyista.
- Zona d'espectadors, entre 6 i 10 l/segon espectador.
- Zona de vestidors, entre 15 i 22 l/segon usuari.

| Espai          | Ventilació                                                                                  | Humitat | Temperatura                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Piscina        | 10 – 14 l/seg.<br>banyista<br><br>o bé<br>8m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> làmina<br>d'aigua | 60-70%  | 27 - 29°                                |
| Vestidors      | 15 – 22 l/seg.<br>usuari                                                                    | 65-75%  | 20 – 23°                                |
| Vas de piscina | ---                                                                                         | ---     | De 24 a 32° en<br>funció de l'activitat |

En funció dels sistemes de tractament de l'aigua, en el cas de piscines cobertes caldrà ajustar aquests valors de referència.

**Taula d'exemple de nombre mínim d'escales (per piscines regulars d'us esportiu)**

| N. de vasos | Mides                 | Perímetre total | Superfície làmina d'aigua | Piscines cobertes | Piscines descobertes |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1           | 10 x 20               | 60              | 200                       | 4+1               | 4+1                  |
| 2           | 12,5 x 25<br>12,5 x 6 | 112<br>(75+37)  | 387.5                     | 4+1<br>2+1        | 4+1<br>2+1           |
| 1           | 25 x 33               | 116             | 825                       | 6+1               | 6+1                  |
| 2           | 25 x 16,6<br>16,5 x 8 | 132<br>(83+49)  | 548.5                     | 4+1<br>2+1        | 4+1<br>2+1           |
| 1           | 50x25                 | 150             | 1250                      | 8+1               | 8+1                  |

**Nota: El +1 fa referència a l'ascensor per a persones amb mobilitat reduïda, o elevador.**

**Taula d'exemple de nombre de dutxes en piscines descobertes**

| Superfície làmina d'aigua   | Piscina descoberta |
|-----------------------------|--------------------|
| Fins 200m <sup>2</sup>      | 3                  |
| De 200 a 400 m <sup>2</sup> | 4                  |
| De 400 a 800                | 6                  |
| >800m <sup>2</sup>          | 6 + 1/200          |
| 1000 m <sup>2</sup>         | 7                  |
| 6000 m <sup>2</sup>         | 32                 |

## **Velocitat de filtració**

La velocitat de filtració és el cabal ( $m^3/hora$ ) que passa a través de la superfície de la càrrega de mitjà filtrant.

La relació entre Q (cabal d'aigua a filtrar) i S (superfície filtrant) és la velocitat de filtració i es defineix així:

$$V(m^3/h/m^2) = Q(m^3/h)/S(m^2)$$

Els tipus de filtres més emprats actualment són:

1. Filtres de cartutx.
  - a) No són recomenables en grans piscines.
  - b) La seva velocitat màxima de filtració no ha de superar els  $2 m^3/h/m^2$ .
  - c) Com menor sigui la porositat del cartutx, més qualitat té el filtrat, però més curta és la seva vida.
  - d) El funcionament correcte es controla mitjançant manòmetres situats a l'entrada i a la sortida del filtre.
  - e) En aquest filtres no s'hi poden utilitzar coagulants.
2. Filtres de diatomees.
  - a) La graulometrai de la diatomea oscil·la entre 5 i 45 micres.
  - b) La velocitat de la filtració no ha de sobrepassar  $5 m^3/h/m^2$ .
  - c) L'addició de coagulants està contraindicada, ja que es produiria una ràpida saturació del filtre.
3. Filtres de sorra.
  - a) N'hi ha tres categories:
    - Lents: la seva velocitat oscil·la entre 8 i  $20 m^3/h/m^2$ .
    - Mitjans: de velocitat entre 20 i  $40 m^3/h/m^2$ .
    - Ràpida: amb velocitat superior a  $40 m^3/h/m^2$ .
  - b) Es recomana que la velocitat de filtració no superi els  $30 m^3/h/m^2$ .

### **Material recomanat per a la infermeria**

Les infermeries haurien de comptar almenys amb el següent material:

a) Equip i material:

- Dosificadors de sabó líquid neutre.
- Tovallols d'un sol ús.
- Llitera per al transport d'accidentats.
- Llanterna de butxaca per a exploració clínica.
- Dispositiu portàtil per a respiració artificial, per a nens i un per a adults amb mascaretes de tres mides.

b) Farmaciola d'urgència:

- Antisèptic.
- Gases estèrils en bosses individuals.
- Gases amb vaselina per a cremades i ferides similars.
- Benes de diferents mides.
- Esparadrap antial·lèrgic de roba.
- Guants estèrils d'un sol ús.
- Tisores i pinces estèrils.
- Tires protectores de ferides, de diferents mides.
- Termòmetre.

## Taula i exemples per a serveis de salvament i socorrisme

Taula per al càlcul dels aforaments i del nombre de socorristes i personal de suport.

| Instal·lació | Superfície làmina d'aigua (m <sup>2</sup> ) | Superfície platja i solàrium (m <sup>2</sup> ) | Aforament màxim làmina d'aigua (a) | Aforament màxim zona de platja i solàrium (b) | Aforament màxim de la piscina (c) | Nombre de socorristes (d) | Diferència entre aforaments | Nombre de personal de reforç (e) |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Piscina A    | 1.800                                       | 4.000                                          | 720                                | 1.600                                         | 1.600                             | 4                         | 880                         | 3                                |
| Piscina B    | 400                                         | 4.000                                          | 160                                | 1.600                                         | 1.600                             | 1                         | 1.440                       | 4                                |
| Piscina C    | 7.000                                       | 14.000                                         | 2.800                              | 5.600                                         | 5.600                             | 14                        | 2.800                       | 7                                |
| Piscina D    | 1.250                                       | 900                                            | 500                                | 360                                           | 500                               | 3                         | - 140                       | 0                                |

(a) 1 persona per cada 2,5 m<sup>2</sup> de superfície de la làmina d'aigua.

(b) 1 persona per cada 2,5 m<sup>2</sup> de superfície de la zona de platja i el solàrium.

(c) El més gran entre l'aforament màxim de la làmina d'aigua i el de la zona de platja i el solàrium.

(d) Sobre l'aforament de la làmina d'aigua, 1 per cada 200 banyistes o fracció.

(e) 1 persona per cada 400 usuaris o fracció de diferència entre l'aforament de la zona de platja i el solàrium, i el de la làmina d'aigua.

### Exemples d'aplicació

Exemple A:

Piscina descoberta: 1.800 m<sup>2</sup> làmina d'aigua.

4.000 m<sup>2</sup> zona de platja i solàrium.

Aforament màxim: Per làmina d'aigua: 720 persones (banyistes)

Per zona de platja i solàrium: 1.600 persones

Diferència entre aforaments: 880 persones

Aforament total: 1.600 persones

Servei de socorrisme i seguretat:

Socorristes:  $720 / 200 = 3,6 = 4$  socorristes

Personal de suport:  $880 / 400 = 2,2 = 3$  persones

Exemple B: Piscina descoberta: 400 m<sup>2</sup> làmina d'aigua.

4.000 m<sup>2</sup> zona de platja i solàrium.

Aforament màxim:

Per làmina d'aigua:160 persones (banyistes)

Per zona de platja i solàrium:1.600 persones

Diferència entre aforaments:1.440 persones

Aforament total:1.600 persones

Servei de socorrisme i seguretat:

Socorristes:160 / 200 = 0,8 = 1 socorrista

Personal de suport:1.440 / 400 = 3,6 = 4 persones

Exemple C:Piscina descoberta:7.000 m<sup>2</sup> làmina d'aigua.

14.000 m<sup>2</sup> zona de platja i solàrium.

Aforament màxim:

Per làmina d'aigua:2.800 persones (banyistes)

Per platja/gespa 5.600 persones

Diferència entre aforaments:2.800 persones

Aforament total: 5.600 persones

Servei de socorrisme i seguretat:

Socorristes:2.800/200 = 14 = 14 socorristes

Personal de suport: 2.800/400 = 7 = 7 persones


*Cal tenir en compte que els càlculs estan fets amb valors màxims. Aquests valors s'adaptaran a la realitat dels aforaments segons l'experiència del titular de la gestió de la piscina.*



### Quadre de manteniments legals obligatoris. Inspeccions

| Instal·lació                 |                                            | Any |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Període                       |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|
|                              |                                            | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |
| Alta tensió                  | EIC                                        | X   |   |   | X |   |   | X |   |   | X  | Cada 3 anys                   |
|                              | Instal·lador autoritzat                    | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada any                      |
| Baixa tensió                 | EIC                                        | X   |   | X |   | X |   | X |   | X |    | Cada 2 anys                   |
|                              | Instal·lador autoritzat                    | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada any                      |
| Ascensores                   | EIC                                        | X   |   | X |   | X |   | X |   | X |    | Cada 2 anys                   |
|                              | Empresa de cons.                           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada mes                      |
| Calders                      | EIC                                        | X   |   |   |   | X |   |   |   |   | X  | Cada 1, 5, 10, 13, 16... anys |
| Extintors                    | EIC                                        | X   |   |   |   |   | X |   |   |   |    | Cada 5 anys                   |
|                              | Empresa de mant.                           | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada any                      |
| Calefacció                   | Empresa de mant. o instal·lador autoritzat | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada any                      |
| Fred                         | Instal·lador autoritzat<br>Frigorista      | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | Cada 1 i 10 anys              |
| Dipòsit fuel/gas oil         | Amb protecció catòdica                     | X   |   |   |   |   |   |   |   |   | X  | Cada 10 anys                  |
| Dipòsit de productes químics |                                            | X   |   |   |   | X |   |   |   |   |    | Cada 5 anys                   |

**Esquema d'espais i zones en una piscina**

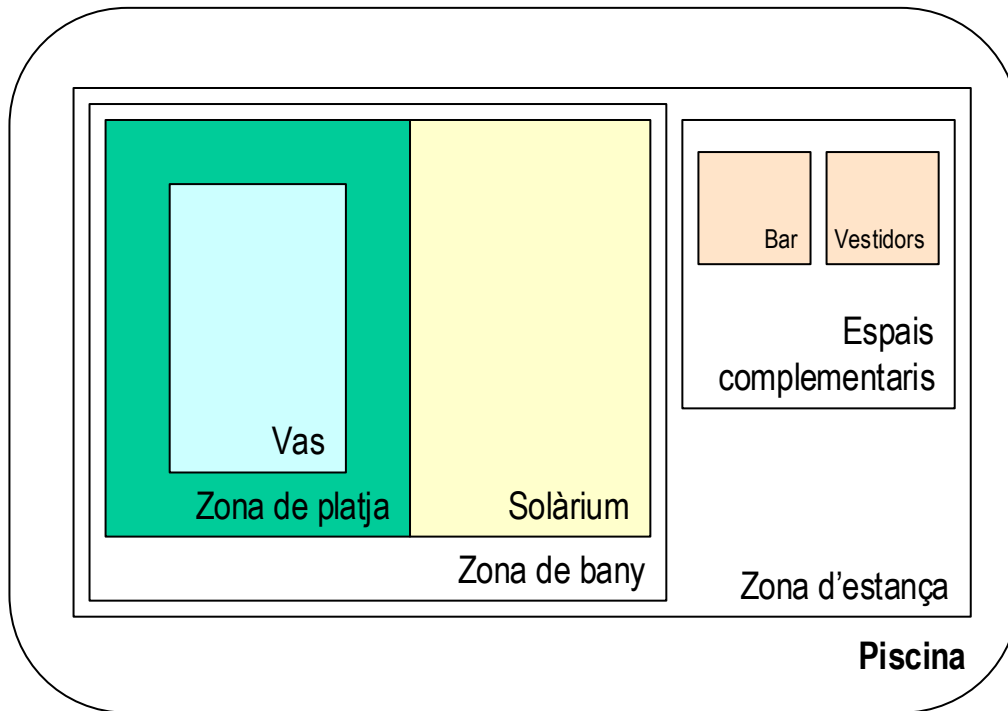

**Superfície de vestidors col·lectius en funció de l'aforament**

| Aforament (*)       | Piscines cobertes, m <sup>2</sup> útils de vestidor/usuari | Piscines descobertes, m <sup>2</sup> útils de vestidor/usuari |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fins a 100 persones | 0.8                                                        | 0.3                                                           |
| De 100 a 400        | 0.7                                                        | 0.2                                                           |
| De 400 a 1250       | 0.6                                                        | 0.2                                                           |
| De 1250 endavant    | 0.5                                                        | 0.1                                                           |

L'aforament màxim definit segons l'article 4, 11.3, i calculat segons l'art. 7, o en el seu cas el fixat pel projecte. Cal tenir en compte que els càlculs estan fets amb valors màxims. Aquests valors s'adaptaran a la realitat dels aforaments segons l'experiència del titular de la gestió de la piscina.

L'usuari està considerat com cada una de les persones que integren l'aforament màxim.

ANNEX DE TARIFES

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
|                             | EUR   |
| TAXA PER VISITA D'INSPECCIÓ | 40,00 |